

- จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีการจัดทำแผนดำเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
- มีการประกาศแผน
- จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีประหยัดพลังงาน
- มีการดำเนินการปิดประกาศตามจุดต่างๆในหน่วยงานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยกันประหยัดพลังงาน
- มีการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานในอาคาร


- จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีการจัดทำแผนดำเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
- มีการประกาศแผน
- จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีประหยัดพลังงาน
- มีการดำเนินการปิดประกาศตามจุดต่างๆในหน่วยงานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยกันประหยัดพลังงาน
- มีการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานในอาคาร

แผนดำเนินงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

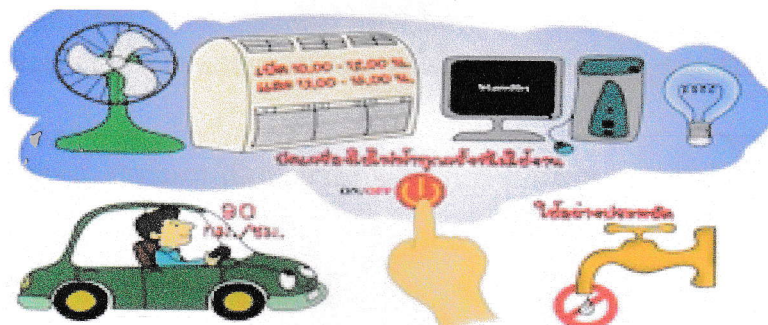

๑. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำนักงาน


๑.๑ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในอาคาร ช่วยสอดส่องดูแลการใช้ไฟส่องสว่างในอาคารและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ในอาคารให้เป็นไปอย่างประหยัด โดยขอให้ช่วยกันปิดไฟแสงสว่างทุกครั้งเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน เช่น ปิดไฟแสงสว่าง ห้องทำงานตอนพักเที่ยง ปิดไฟแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

๑.๒ ฝ่ายสื่อสาร ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อได้รับแจ้งจากส่วนที่ใช้งานหากเสื่อมสภาพให้เร่งซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอด

๑.๓ เปิดผ้าม่านบางส่วนเพื่อรับแสงสว่าง

๒. การปฏิบัติประหยัดไฟฟ้า

๒.๑ ระบบแสงสว่าง

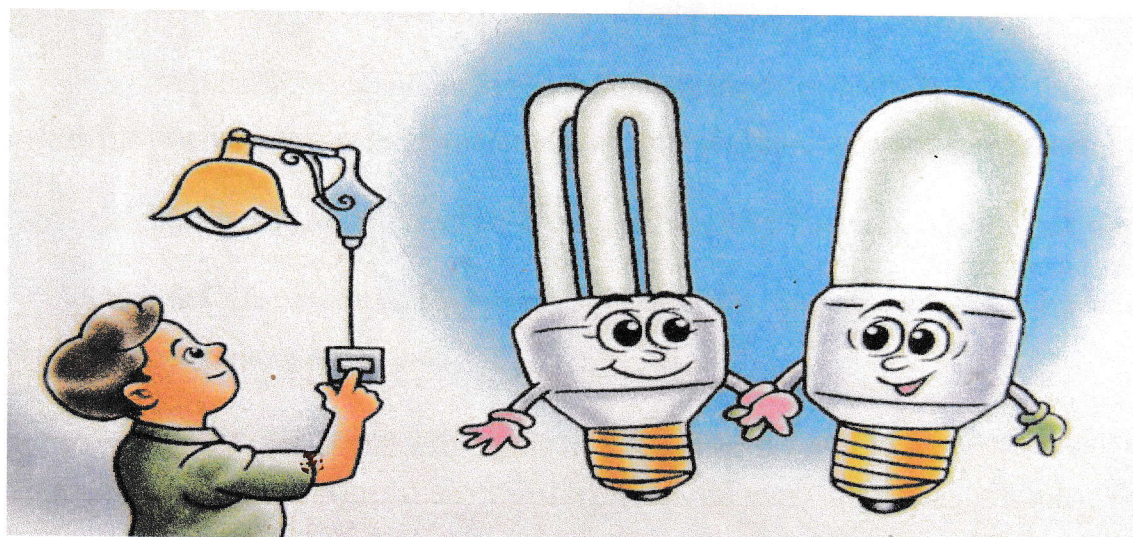

๑) การใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน

เช่น เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา มาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า


๒) เปลี่ยนโคมไฟฟ้าชนิดโคมโลหะทาสีขาว ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงต่ำที่ยังติดตั้งใช้งานอยู่ในอาคาร บางส่วนให้เป็นโคมไฟฟ้าชนิด Reflector ชนิดเคลือบสาร Silver ทำให้ลดจำนวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ครึ่งหนึ่ง (ใช้เพียง 1 หลอด/โคม)

๓) เปลี่ยนบัลลาสต์ชนิดขดลวดธรรมดา เป็นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถลดพลังงานต่อวัตต์/หลอดได้ โดยที่ปริมาณความสว่างยังคงเดิม

๔) ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าปีละ 1 ครั้ง

๕) รมรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้เสียงตามสาย, จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์คำขวัญ

๒.๒ ระบบเครื่องปรับอากาศ

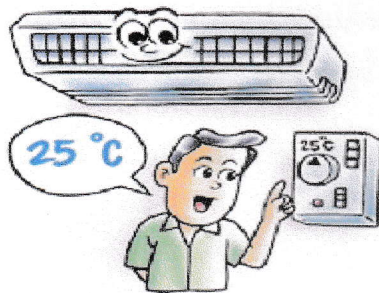

๑) การเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในห้องทำงานให้เปิดและปิดตามเวลาและหลักเกณฑ์ ดังนี้

ก. เข้า เปิดเวลา ๐๙.๓๐ น. และปิดเวลา ๑๑.๓๐ น.

ข. ป้าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. และปิดเวลา ๑๖.๐๐ น.

๒) หน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องทำงานนอกเวลาปกติ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๓) ในเวลาเลิกงานผู้ออกจากห้องทำงานเป็นคนสุดท้ายของหน่วยงานนั้น ๆ จะต้องปิดไฟส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศ และตรวจดูเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หากพบว่าเปิดใช้งานอยู่จะต้องปิดและถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้ง

๔) เปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะห้องที่ใช้งาน และปรับอุณหภูมิที่เหมาะสม (ประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส)

๕) แต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบประจำส่วน/สำนัก เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ โดยกำหนดวิธีการควบคุม, ตรวจสอบและติดตามผล

๖) แต่ละหน่วยงานดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้การระบายความร้อนของระบบและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศดีขึ้น โดยพิจารณาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้


ดำเนินการเดือนละ ๑ ครั้ง ได้แก่

- ทำความสะอาดคอยล์เย็น คอยล์ร้อน รวมทั้ง แผ่นกรองฝุ่น ต่างๆ
- ตรวจสอบวงจรการควบคุมต่าง ๆ ว่าทำงานถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องระบบปรับอากาศของเครื่อง
- ตรวจวัดและบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ พัดลมต่าง ๆ

ดำเนินการ ๖ เดือน/ครั้ง

- ทำการล้างใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้ น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดโดยวิธีการดังกล่าวจะทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และเครื่องปรับอากาศมีสภาพการใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา
- การเปลี่ยนการใช้เทอร์โมสตัทชนิดธรรมดามาใช้เทอร์โมสตัทชนิด อิเล็กทรอนิกส์เทอร์โมสตัท เพื่อควบคุมอุณหภูมิและการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีความแม่นยำในการสั่งงานให้เครื่องปรับอากาศสามารถเดินและหยุดเครื่องได้ที่จุดซึ่งกำหนดการตั้งปรับอุณหภูมิไว้
- ติดฟิล์มกรองแสงหรือมู่ลี่ ในส่วนของผนังที่เป็นกระจกโปร่งใสเพื่อลดปริมาณแสงอาทิตย์และความร้อนที่เข้ามาภายในอาคาร

๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์

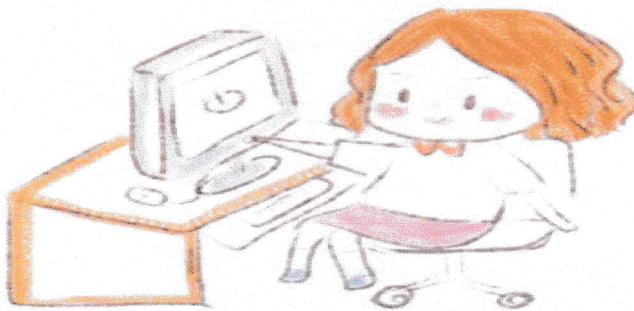

- ๑) เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น และปิดเครื่องเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. และเลิกงานเวลา ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
- ๒) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
- ๓) ในเวลาเลิกงานผู้ออกจากห้องทำงานเป็นคนสุดท้ายของหน่วยงานนั้น ๆ จะต้องตรวจดูเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในหน่วยงานหากพบว่าเปิดใช้งานอยู่จะต้องปิดและถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

๔) เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ Energy Sta เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๕๕ ในขณะที่รอทำงาน

๒.๔ เครื่องถ่ายเอกสาร

(เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด)

๑.) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

๒.) ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

๓.) กดปุ่มพัก (Standby Mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ(Auto Power Off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน

๔.) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกงานและถอดปลั๊กออกด้วย

๓.มาตรการประหยัดโทรศัพท์



๓.๑ การใช้โทรศัพท์ทางไกล ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการขอดิตตั้ง และใช้โทรศัพท์ราชการโดยใช้กรณีที่จำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และต้องเป็นไปโดยประหยัด ให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดให้พร้อม โดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน ๓ นาที/ครั้ง ให้บันทึกการใช้งานของผู้ใช้, หน่วยงานที่ติดต่อและเรื่องที่ติดต่อ

๔.มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง



แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔.๑ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง

๔.๑.๑ ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ

๔.๑.๒ กรณีการขอใช้รถไปติดต่อราชการและปฏิบัติงานนอกสถานที่เส้นทางเดียวกันให้จัดรถยนต์รวมกันไป

๔.๑.๓ ตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

๔.๑.๔ วางแผนการใช้เส้นทางในการเดินทาง

๔.๑.๕ จัดทำคู่มือการใช้รถเพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๑.๖ จัดอบรมเรื่อง วิธีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่พนักงานขับรถยนต์

๔.๑.๗ ขับรถไม่เกิน ๙๐./ชม.

๔.๑.๘ เติมน้ำมันอย่างให้พอดี

๔.๑.๙ ทำความสะอาดไส้กรองเป็นประจำ

๔.๑.๑๐ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบ

๔.๑.๑๑ ไม่เลี้ยงคลัทช์ในขณะที่ขับรถ

๔.๑.๑๒ ออกรถโดยวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องอยู่กับที่

๔.๑.๑๓ ไม่ควรเร่งเครื่องก่อนออกรถ

๔.๑.๑๔ อย่าออกตัวรถกระชาก

๔.๑.๑๕ ปรับแต่งเครื่องยนต์ทุก ๖ เดือน

๔.๑.๑๖ ตรวจเช็คเครื่องยนต์ปีละ ๒ ครั้ง

๔.๒ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการบริหารการใช้รถยนต์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

๔.๒.๑ จัดระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางในการส่งเอกสารและหนังสือราชการให้เป็นเวลาที่ชัดเจนและในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๔.๒.๒ เอกสารหรือหนังสือราชการที่มีจำนวนไม่มากและไม่เร่งด่วน (ไม่เกิน ๑๐ แผ่น) ควรกำหนดให้ส่งทางโทรสาร หรือเอกสารที่มีจำนวนน้อยให้จัดส่งโดยการใช้รถ จักรยานยนต์

๔.๒.๓ การส่งเอกสารที่มีกำหนดเวลาชัดเจน โดยกำหนดเวลาที่มากกว่า ๓ วันทำการให้ กำหนดส่งทางไปรษณีย์

๔.๒.๔ จัดเส้นทางรถและคัดแยกเอกสารที่ต้องจัดส่งที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

๔.๒.๕ วางระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการที่รู้กำหนดเวลาล่วงหน้าต้อง ยื่นขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางล่วงหน้า (๑ วัน) เพื่อให้สามารถจัดรถและ ขนาดที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

๔.๒.๖ กำหนดให้หัวหน้ายานพาหนะและสถานที่ / ผู้รับผิดชอบในการจัดรถยนต์ต้อง วิเคราะห์วางแผนการจัดใช้รถตามคำขอใช้รถล่วงหน้า ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสานให้ผู้ขอใช้รถทราบด้วย (เช่น กรณีไปเส้นทาง เดียวกันหรือระยะทางใกล้เคียงและจัดให้ไปรถยนต์คันเดียวกันในการติดต่อราชการและปฏิบัติงาน เป็นต้น


๔.๒.๗ ให้มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อให้มีการปรับปรุงระเบียบการใช้รถของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน

๔.๓ การจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

๔.๓.๑ จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อช่วยกันประหยัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๓.๒ จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเผยแพร่แก่ พนักงาน/ลูกจ้าง

๕.มาตรการประหยัดพลังงานอื่นๆ

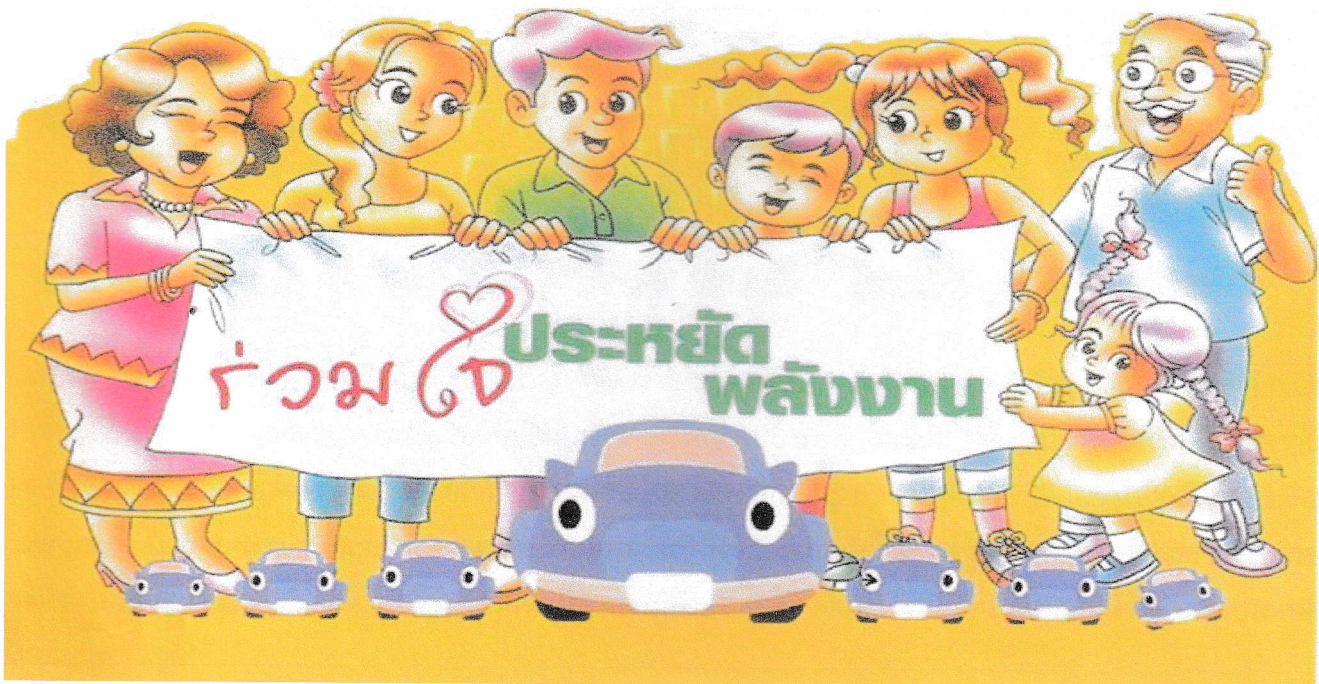

แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานการประหยัดพลังงานอื่น ๆ ของสำนักงาน

๕.๑ อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวทิ้ง ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองหน้า ให้นึกเสมอว่า กระดาษแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป

๕.๒ ในสำนักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษประหยัดพลังงาน

๕.๓ ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็มแผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย

๕.๔ ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยโมเด็ม หรือแผ่นดิสก์ แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้พลังงานได้มาก

๕.๕ หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ำกระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ เพราะสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต


๕.๖ รู้จักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อช่วยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการทำลายขยะ และทำให้ขยะทั้งหลายง่ายต่อการกำจัด

๕.๗ หนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วย่าทิ้ง ให้เก็บไว้ขาย หรือพับถุง เก็บไว้ทำอะไรอย่างอื่น ใช้ซ้ำทุกครั้งถ้าทำได้ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต

๕.๘ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน

๕.๙ กระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายให้ช่วยประหยัดไฟตรงบริเวณใกล้สวิตช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว

บทสรุป

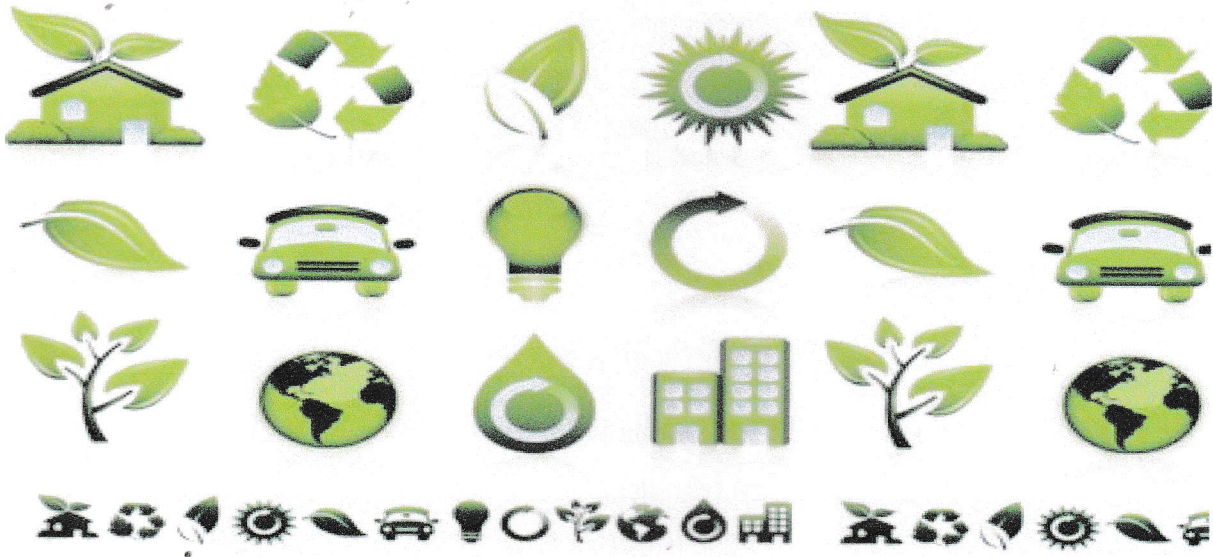

จะเห็นว่าจากการที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นการฝึกให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานที่เราทุกคนใช้ทุกวันสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตจากที่เราได้ดำเนินชีวิตมีการปรับเปลี่ยนความคิดภายในตัวเราเองภายในสำนักงานแล้วเรายังนำสิ่งที่เราปฏิบัติออกไปสู่บุคคลภายนอกและบุคคลต่อบุคคลหลาย ๆ กลุ่มก็จะเผยแพร่ออกไปมากขึ้นทำให้เกิดมีแนวคิดในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าประเทศชาติก็จะมีความเจริญทรัพยากรก็จะเหลือให้ลูกหลานได้เห็นและไม่จำเป็นต้องไปซื้อพลังงานกับประเทศอื่นมาใช้เพราะประเทศไทยไม่มีพลังงานใช้แล้ว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๒๘ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานดำเนินงานตามโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
กองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลห้วยโจด

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลห้วยโจด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นปัจจุบัน “คณะทำงานตามโครงการขยายผลการจัดการขยะต้นทางสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” จังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ได้จัดทำโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคโดยการจัดการขยะแบบบูรณาการ และดำเนินการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลห้วยโจด จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และขอแต่งตั้งผู้มีชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานดำเนินงานตามโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลห้วยโจด ดังนี้

๑. คณะกรรมการ

๑.๑. นายพิทักษ์ ตามบุญ	นายก อบต.ห้วยโจด	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ นายณรงค์ บัวใหญ่รักษา	รองนายก อบต.ห้วยโจด	คณะกรรมการ
๑.๓. นายมนูญ นอเคน	รองนายก อบต.ห้วยโจด	คณะกรรมการ
๑.๔ ร.ต.อ.อนันต์ ขุนสอน	เลขานุการนายก อบต.ห้วยโจด	คณะกรรมการ
๑.๕ นายวินัย ชาไชโย	ประธานสภา อบต.ห้วยโจด	คณะกรรมการ
๑.๖ นายนิติธร ชาญวิรัตน์	ปลัด อบต.ห้วยโจด	คณะกรรมการ
๑.๗ นางสุพัฒตรา อ่ำภาว	รองปลัด อบต.ห้วยโจด	คณะกรรมการ
๑.๘ กำนันตำบลห้วยโจด		คณะกรรมการ
๑.๙ ผู้ใหญ่บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑		คณะกรรมการ
๑.๑๐ ผู้ใหญ่บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ ๒		คณะกรรมการ
๑.๑๑ ผู้ใหญ่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓		คณะกรรมการ
๑.๑๒ ผู้ใหญ่บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔		คณะกรรมการ
๑.๑๓ ผู้ใหญ่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕		คณะกรรมการ
๑.๑๔ ผู้ใหญ่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๖		คณะกรรมการ
๑.๑๕ ผู้ใหญ่บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๘		คณะกรรมการ
๑.๑๖ ผู้ใหญ่บ้านป่าร้าง หมู่ที่ ๙		คณะกรรมการ
๑.๑๗ ผู้ใหญ่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐		คณะกรรมการ

๑.๑๘	ผู้ใหญ่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑		คณะกรรมการ
๑.๑๙	นายสำราญ ตันกันยา	รองประธานสภา อบต.ห้วยโจด	คณะกรรมการ
๑.๒๐	นายธีระพงษ์ สมภาร	ส.อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๙	คณะกรรมการ
๑.๒๑	นายเทียนชัย ไชนา	ส.อบต. ห้วยโจด หมู่ที่ ๕	คณะกรรมการ
๑.๒๒	นางนิชนาฏ นรจินต์	ส.อบต. ห้วยโจด หมู่ที่ ๖	คณะกรรมการ
๑.๒๓	นายดาวเรือง บุญโคส	ส.อบต. ห้วยโจด หมู่ที่ ๘	คณะกรรมการ
๑.๒๔	นางสาวกันทิมา รินทะรักษ์	ผอ.กองคลัง	คณะกรรมการ
๑.๒๕	นายกายสิทธิ์ หนองกระโทก	ผอ. กองช่าง	คณะกรรมการ
๑.๒๖	นายตุลเกียรติ์ ชีกว้าง	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๑.๒๗	นางสาวอรปริยา วงพรมมา	ผอ.กองการศึกษา	คณะกรรมการ
๑.๒๘	นางสาวภาพิมล แก้วเกิดมี	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑.๒๙	นางกิริมา เอกตาแสง	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑.๓๐	นางสาววรรณิภา มณฑา	ผ.ช.นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓๑	นางสาวพิกุล คำอินทร์	คนงาน	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการในการดำเนินงาน กำหนดแนวทางการปฏิบัติในภาพรวมของตำบลห้วยโจด ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น/ผลักดันสนับสนุนให้ชุมชนได้มีการจัดการขยะต้นทาง ขยายผลอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นรูปธรรม

๒. คณะทำงาน

๒.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด คณะทำงาน

๒.๒ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑

๑. นายวินัย	ชาไชโย	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายวิเชียร	ทูลพุทธา	คณะทำงาน
๓. นางนันทญา	โนนทิง	คณะทำงาน
๔. นายพิชิต	ทูลพุทธา	คณะทำงาน
๕. นางมยุรี	ศรีเชียงสา	คณะทำงาน

๒.๓ บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ ๒

๑. นายนิยม	พันศิริ	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายทรงภพ	ธรรมสอน	คณะทำงาน
๓. นายเรืองยศ	ลาบัวใหญ่	คณะทำงาน
๔. นายนิรุต	โคแก้ว	คณะทำงาน
๕. นายบุญฤทธิ์	โนนจุ่น	คณะทำงาน
๖. นายสมพร	จันทร์แสง	คณะทำงาน
๗. นายทองใบ	ชัยโสภ	คณะทำงาน
๘. นายประหยัด	สมทอง	คณะทำงาน

๒.๔ บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓

๑. นางบุญศรี	กายขุนทด	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นายพลิชฐ์	วุฒา	คณะกรรมการ
๓. นายวิทยา	ถาวรสวัสดิ์	คณะกรรมการ
๔. นายอาคม	ตามบุญ	คณะกรรมการ
๕. นางบังอร	พานิช	คณะกรรมการ
๖. นางเพ็ญศิลป์	สะตะ	คณะกรรมการ
๗. นางสมจิตร	โซ่เงิน	คณะกรรมการ

๒.๕ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔

๑. นางจันทร์เพ็ญ	ศรีมาพัต	คณะกรรมการ
๒. นายชม	กัลยานาม	คณะกรรมการ

๒.๖ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕

๑. นายเทียนชัย	ไชนา	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางประยูร	ศรีเชียงสา	คณะกรรมการ
๓. นายปลุพงษ์	แสนโคก	คณะกรรมการ
๔. นางวนิดา	ดวงจันทร์	คณะกรรมการ
๕. นายสุนทร	แก้วหล้าแสง	คณะกรรมการ
๖. นายอนันท์	ฝ้ายเคนา	คณะกรรมการ

๒.๗ บ้านโป่งแค หมู่ที่ ๖

๑. นางณิชนาฏ	นรจินต์	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. น.ส.มะลิ	ดวงคำน้อย	คณะกรรมการ
๔. นายวรกร	สุภรัตน์กุล	คณะกรรมการ
๕. นายบรรจง	ป๋องเรือ	คณะกรรมการ
๖. นายณรงค์ศักดิ์	สุริยศรี	คณะกรรมการ

๒.๘ บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗

๑. นางเบญจวรรณ	แก้วเจริญ	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นายสมหมาย	ต้นกันยา	คณะกรรมการ
๓. นางวรรณุช	ศรีบุญเรือง	คณะกรรมการ
๔. น.ส.สาวิตรี	ผาวัง	คณะกรรมการ
๕. นายพุทธวาน	ผาวัง	คณะกรรมการ
๖. นายบุญส่ง	แคว้นเขาเม้ง	คณะกรรมการ
๗. นางสาวฝน	ผาวัง	คณะกรรมการ

๒.๙ บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๘

๑. นายดาวเรือง	บุญโคกสี	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นายสากล	บุญโคกสี	คณะกรรมการ
๓. นายอนุชาติ	บุญโสม	คณะกรรมการ
๔. นายพนิด	แพนตร	คณะกรรมการ
๕. นายสมพงษ์	ศรีสุพัฒน์	คณะกรรมการ
๖. นางสมพร	พิลาโสภา	คณะกรรมการ
๗. นางบังอร	สารรัตน์	คณะกรรมการ
๘. นางคำเครื่อง	ต้นกันยา	คณะกรรมการ

๒.๑๐ บ้านปารัง หมู่ที่ ๙

๑. นายสำรอง	ต้นกันยา	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางวรสนา	ศรีพุทธา	คณะกรรมการ
๓. นางเยี่ยม	ต้นกันยา	คณะกรรมการ
๔. นางประยูร	คำสิงห์	คณะกรรมการ
๕. นายธนากร	เขียวดี	คณะกรรมการ
๖. นายแซม	อามาตทัศน์	คณะกรรมการ
๗. นายคำมี	บัวใหญ่รักษา	คณะกรรมการ

๒.๑๑ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐

๑. นายหนั่น	นาเจิมพลอย	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นายสมยศ	แจ่มมะณี	คณะกรรมการ
๓. นายเกรียงศักดิ์	นามห้วยทอง	คณะกรรมการ
๔. นางบรรจง	พันทอง	คณะกรรมการ
๕. นางสมร	หมู่ห้วยนา	คณะกรรมการ
๖. นางบังอร	โคแก้ว	คณะกรรมการ

๒.๑๒ บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑

๑. นายทินภัทร	กระแสร	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นายวิทยา	ต้นกันยา	คณะกรรมการ
๓. นางเกสร	ผาวัง	คณะกรรมการ
๔. นายธีระพงษ์	สมภาร	คณะกรรมการ
๕. นายไพฑูรย์	ศรีจันทร์	คณะกรรมการ
๖. นายคารมย์	ศรีแสงจันทร์	คณะกรรมการ


โดยมีหน้าที่ ดำเนินงานและปฏิบัติงานตามแผนงาน/กิจกรรมในระดับพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่ เชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้และสถิติ ขั้นตอนการดำเนินการจัดการขยะต้นทางชุมชนต้นแบบให้เป็นไปตามขั้นตอน/แนวทางและกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล จึงขอให้ทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัด พลังงาน ดังนี้

๑. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑.๑ ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ ๙๑ และแก๊สโซฮอล์ ๙๕ แทนน้ำมันเบนซิน สำหรับรถยนต์ราชการที่เป็นเครื่องเบนซิน และ B๕ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
- ๑.๒ ขับขี่รถยนต์ให้เป็นไปตามกฎหมายคือความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม./ชม. เนื่องจากการเปลี่ยนความเร็วจาก ๑๑๐ กม./ชม. เป็น ๙๐ กม./ชม. สามารถประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ ๒๕
- ๑.๓ ไม่ควรติดเครื่องยนต์ขณะจอดคอย ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากจอดรถเป็นเวลานาน
- ๑.๔ ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ตามกำหนดวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถยนต์
- ๑.๕ การควบคุมการใช้รถยนต์โดยการจัดทำบันทึกการใช้ยานพาหนะประจำรถยนต์ ทุกคัน โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
- ๑.๖ กำหนดการใช้รถยนต์ไปติดต่อกับราชการจังหวัด ปกติสัปดาห์ละ ๓ วัน
- ๑.๗ กำหนดเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง และการใช้รถยนต์ไปในเส้นทางเดียวกันให้ไปพร้อมกัน และควรให้คนขับรถศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด
- ๑.๘ ใช้อุปกรณ์การสื่อสารอื่นแทนการเดินทาง เช่นการส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนให้ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หากเป็นเอกสารไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-mail หรือส่งทางไปรษณีย์

๒. การประหยัดไฟฟ้า

- ๒.๑ ตรวจสอบตราดูแล ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกดวงเมื่อพนักงานคนสุดท้ายออกจากสำนักงาน
- ๒.๒ ปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้าบางดวงที่ไม่ใช้งานเช่น ในเวลาช่วงพักกลางวัน
- ๒.๓ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่นใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หรือบัลลาสต์ขดลวดแทนเหล็กขนิดการสูญเสียตำแหน่งบัลลาสต์ ขดลวดแทนเหล็กแบบธรรมดา

๒.๔ แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก

๒.๕ เปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และปิดระหว่าง ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. และก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที

๒.๖ ควรปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส

๒.๗ ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปิดม่าน มู่ลี่ ตัดกันสาด หรือเลื่อนตู้มาติดผนังใน ด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง

๒.๘ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็นก้นตู้ น้ำ ไม้โครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

๒.๙ ตรวจสอบบำรุงเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ทุกเดือน และล้างทำความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก ๖ เดือน

๒.๑๐ เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงฉลากเบอร์ ๕

๒.๑๑ เลือกใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีเครื่องหมายรับรอง Energy Save

๒.๑๒ ปิดสวิทช์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้หรือทำงานเสร็จแล้ว

๒.๑๓ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ และ ค่าไฟฟ้าได้

๒.๑๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและในวันหยุดราชการ

๒.๑๕ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน

๒.๑๖ กำหนดเวรยามรักษาการสำนักงานฯ ตรวจสอบและปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น

๒.๑๗ การทำงานในสำนักงานนอกเวลาราชการ ให้กำหนดตามความเหมาะสม

๓. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

๓.๑ การแก้ไขเอกสาร ควรแก้ไขบนจอคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ก่อนทำการพิมพ์ เพื่อประหยัดการใช้กระดาษ

๓.๒ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ได้

๓.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและในวันหยุดราชการ

๓.๔ การแจ้งเวียนหนังสือในสำนักงาน ควรใช้เอกสารฉบับเดียวกันให้อ่านแล้วส่งต่อแทนที่จะ ถ่ายเอกสารหลาย ๆ ชุด หรือใช้กระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวมาถ่ายเอกสาร

๓.๕ หลีกเลี่ยงการถ่ายเอกสารที่ส่งมาทางเครื่องโทรสารลงบนกระดาษธรรมดา จะทำให้สิ้นเปลือง ทั้งกระดาษและหมึกถ่ายเอกสาร

๓.๖ การใช้กระดาษเพื่อถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานควรใช้ทั้ง ๒ ด้าน โดยก่อนทั้งควรตรวจสอบ กระดาษทั้งสองด้านว่ามีการใช้หรือไม่

๓.๗ ใช้ซ้ำของกระดาษสีน้ำตาลในการส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก

๓.๘ แยกกระดาษที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วออกจากกองเหลือทิ้งจากสำนักงานเพื่อ เปิดโอกาสให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการลดปริมาณขยะ โดยให้ทุกหน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน

๔. มาตรการประหยัดน้ำ

๖.๑ ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว

๖.๒ หากพบอุปกรณ์ใช้น้ำชำรุดให้รีบแจ้งส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนักการภารโรงทันทีเพื่อซ่อมแซม เพื่อลดการสูญเสียของน้ำ

๖.๓ ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาการรั่วไหล

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)




(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

9. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯลฯ ควรเลือกซื้อรุ่นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์สูง ๆ กำกับไว้




44

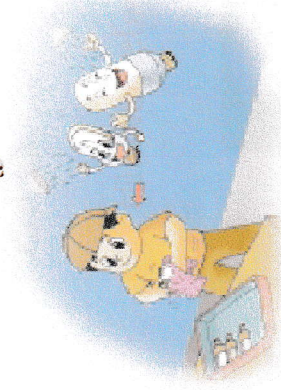

ควรติดตั้งระบบ
เทอร์โมสแตท แต่
เวให้เลือกซื้อแอร์

ที่มีกำลังในการทำงานเย็นที่เหมาะสมกับขนาด
ของห้อง ซึ่งสอบถามรายละเอียดจากร้านค้าได้

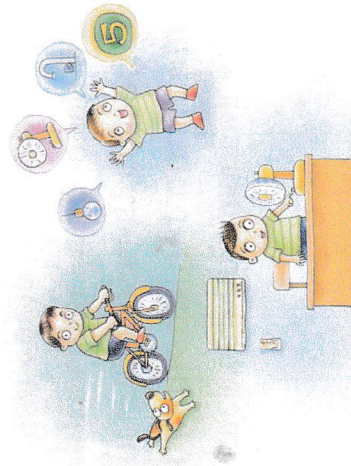

10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า
เริ่มง่าย ๆ ที่บ้านของเรา

โดย อบต. ห้วยโจด
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น



เรื่องของการ "ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน" โดยเฉพาะเรื่องของ "ค่าไฟฟ้า" แม้จะรู้ว่าเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลดยอดใบเสร็จแต่ละเดือน

อย่างไรก็ตาม วันนี้จะเสนอแนวทางง่ายๆ ที่อาจช่วยให้ท่านผู้อ่านลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ ก้าวแรกของการประหยัดไฟ-ประหยัดสตางค์สามารถเริ่มต้นง่ายๆ ที่ "บ้าน" ของเราเอง

1. ปลุกต้นไม้ใหญ่สัก 2-3 ต้นรอบๆ บ้าน พอถึงหน้าร้อนก็จะได้รับเงาบังแสงแดด ล่วงสู่หน้าหนาวก็มีต้นไม้คอยบังลมเย็น




2. คิดฉนวนกันความร้อน

3. ถ้าที่บ้านต้องการใช้โทรศัพท์ไร้สาย ให้เลือกซื้อรุ่นที่มีแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้




4. ถ้าจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ให้ซื้อแบบโน้ตบุ๊ก เพราะกินไฟน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (พีซี)

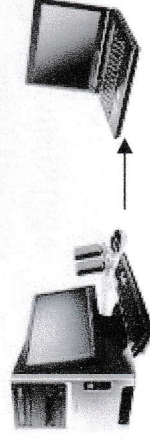


5. เลือกใช้กระจกกันความร้อน เพื่อลดปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือแอร์


6. อ่างน้ำฝักบัวช่วยประหยัดน้ำมากกว่าอ่างอาบน้ำอ่างถึง 1 เท่า

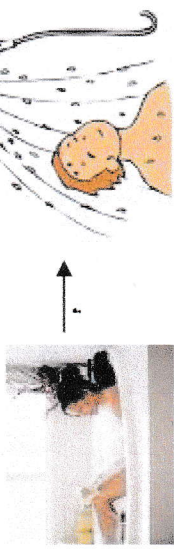

7. ใช้หลอดประหยัดไฟ



8. โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องเล่น วีซีดี/ดีวีดี ยังต้องมีกระแสไฟฟ้าเข้าไปเลี้ยง อยู่ตลอดเวลาแม้จะปิดเครื่องแล้ว ดังนั้นถ้าไม่ใช้งานควรถอดปลั๊กไฟออกเลย หรือเสียบปลั๊กตัวเครื่องเข้ากับปลั๊กไฟพ่วงที่มีปุ่มเปิด/ปิดไฟ

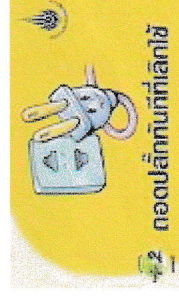

กองปลั๊กกันที่เลือกใช้



นิง

แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.ห้วยโจดคะ

16:05



นิง

แผนพัฒนางาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตำบลกรนวน จังหวัดขอนแก่น



๑. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

๑.๑. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

๑.๒. มาตรการประหยัดไฟฟ้า


๑.๓. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

๑.๔. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

๑.๕. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

๒. มาตรการประหยัดน้ำ

๒.๑. มาตรการประหยัดน้ำ

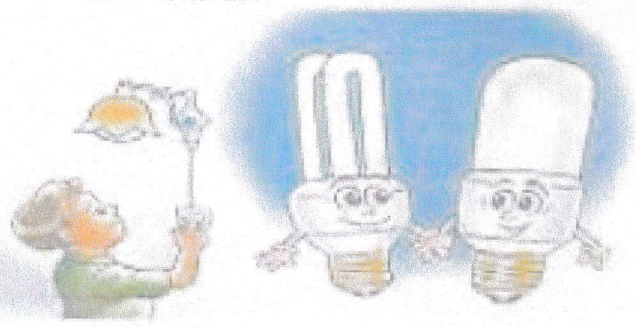

16:06



นิง

๑.๑. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

๑.๒. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

๑.๓. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

๑.๔. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

๑.๕. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

๒.๑. มาตรการประหยัดน้ำ

๒.๒. มาตรการประหยัดน้ำ

๒.๓. มาตรการประหยัดน้ำ


๒.๔. มาตรการประหยัดน้ำ

๒.๕. มาตรการประหยัดน้ำ



มีการดำเนินการปิดประกาศการประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน



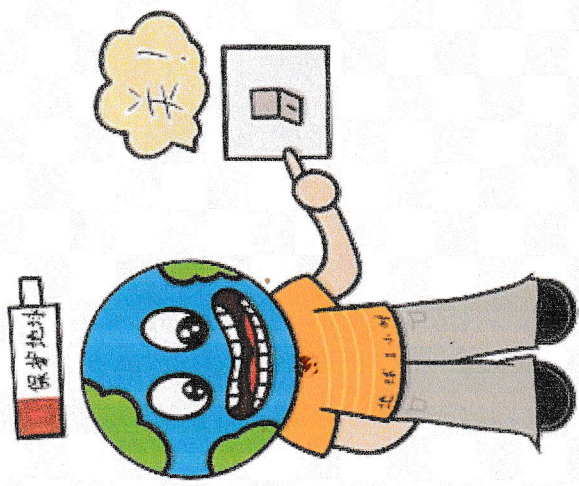

การเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศ

ในห้องทำงาน

- เช้า เปิดเวลา 09.30 น. และปิดเวลา 11.00 น.
- บ่าย เปิดเวลา 13.00 น. และปิดเวลา 16.00 น.

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Khon Kaen-sdo-82
หน่วยงาน : อบต. ห้วยโจด

00000000

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 ▼ ไตรมาสที่ : 1 ▼

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน : อบต. ห้วยโจด จังหวัด : ขอนแก่น
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 :
สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้ประสานงาน : เพ็ญประภา ป้องนาทราย สถานที่ติดต่อ : ถนน- ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ : 087-6415934 โทรสาร : 0-4330-6893 e-mail : penprapa_2524@hotmail.co.th

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2566	4122.06	21554.00	0.00	15.66	590.36	0.00	18600
พฤศจิกายน / 2566	3689.41	21723.89	0.00	8.37	672.40	0.00	20800
ธันวาคม / 2566	2730.38	15677.90	0.00	24.99	838.00	0.00	18942
รวมไตรมาส	10,541.85	58,955.79	0.00	49.02	2,100.76	0.00	58,342.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตาราง และต้องเลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตารางทุกไตรมาสด้วย
*** หน่วยงานที่มีงบประมาณ แต่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันในบางเดือน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้) ในเดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กรมพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Khon Kaen-sdo-82
หน่วยงาน : อบต. ห้วยโจด

เอกสารแนบ

ข้อมูลหน่วยงาน	คณะทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการใช้พลังงาน
----------------	----------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567

ไตรมาสที่ : 2

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน อบต. ห้วยโจด

จังหวัด ขอนแก่น

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

ชื่อผู้ประสานงาน เพ็ญประภา ป้องนาคทราย

สถานที่ติดต่อ - ถนน- ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ 087-6415934

โทรสาร 0-4330-6893

e-mail penprapa_2524@hotmail.co.th

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2567	2403.52	13600.09	0.00	8.80	672.35	0.00	20800
กุมภาพันธ์ / 2567	2493.79	15543.05	0.00	0.00	754.34	0.00	23000
มีนาคม / 2567	5390.70	31400.83	0.00	16.25	754.35	0.00	23600
รวมไตรมาส	10,288.01	60,543.97	0.00	25.05	2,181.04	0.00	67,400.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตาราง และต้องเลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตารางทุกไตรมาสด้วย
*** หน่วยงานที่มีงบประมาณ แต่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันในบางเดือน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้) ในเดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Khon Kaen-sdo-82
หน่วยงาน : อบต. ห้วยโจด

เอกสาร

บุคลากร	คณะทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการใช้พลังงาน
---------	----------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 ไตรมาสที่ : 3

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน อบต. ห้วยโจด

จังหวัด ขอนแก่น

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

ชื่อผู้ประสานงาน เพ็ญประภา ป้องนาคทราย

สถานที่ติดต่อ - ถนน- ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ 087-6415934

โทรสาร 0-4330-6893

e-mail penprapa_2524@hotmail.co.th

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2567	5888.31	33524.42	0.00	5.07	698.63	0.00	22200.00
พฤษภาคม / 2567	6762.32	37537.77	0.00	12.84	615.60	0.00	25000.00
มิถุนายน / 2567	5407.32	31874.57	0.00	13.05	552.40	0.00	19000.00
รวมไตรมาส	18,057.95	102,936.76	0.00	30.96	1,866.63	0.00	66,200.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตาราง และต้องเลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตารางทุกไตรมาสด้วย
*** หน่วยงานที่มีงบประมาณ แต่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันในบางเดือน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้) ในเดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก | หน้าถัดไป →